
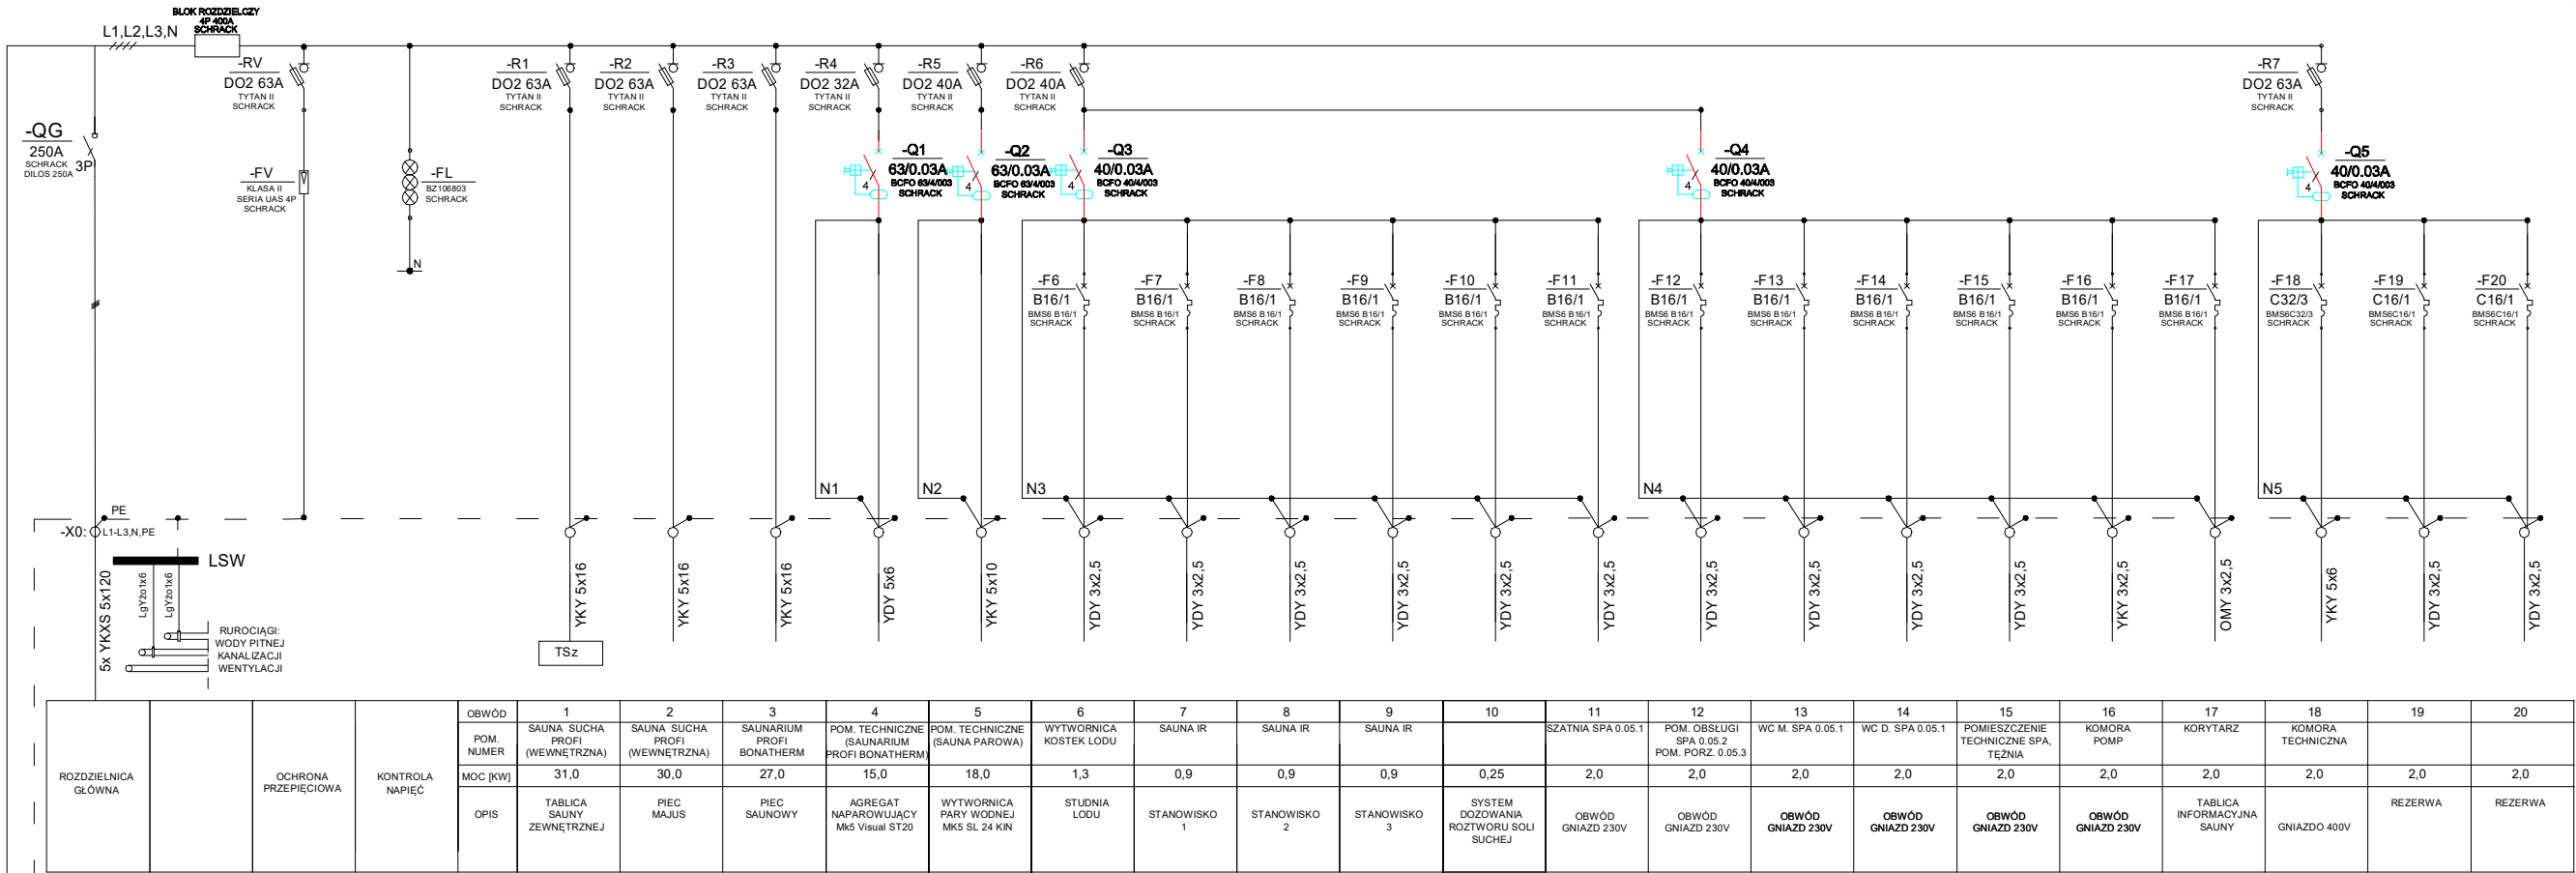


TABLICA ROZDZIELCZA SAUN TS


OCHRONA PRZED PORAŻENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM PRZY DOTYKU :

BEZPOŚREDNIM: POŚREDNIM: OCHRONA UZUPEŁNIAJĄCA: IZOLACJA CZĘŚCI CZYNNYCH SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA WYŁĄCZNIKI RÓŻNICOWOPRĄDOWE POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE

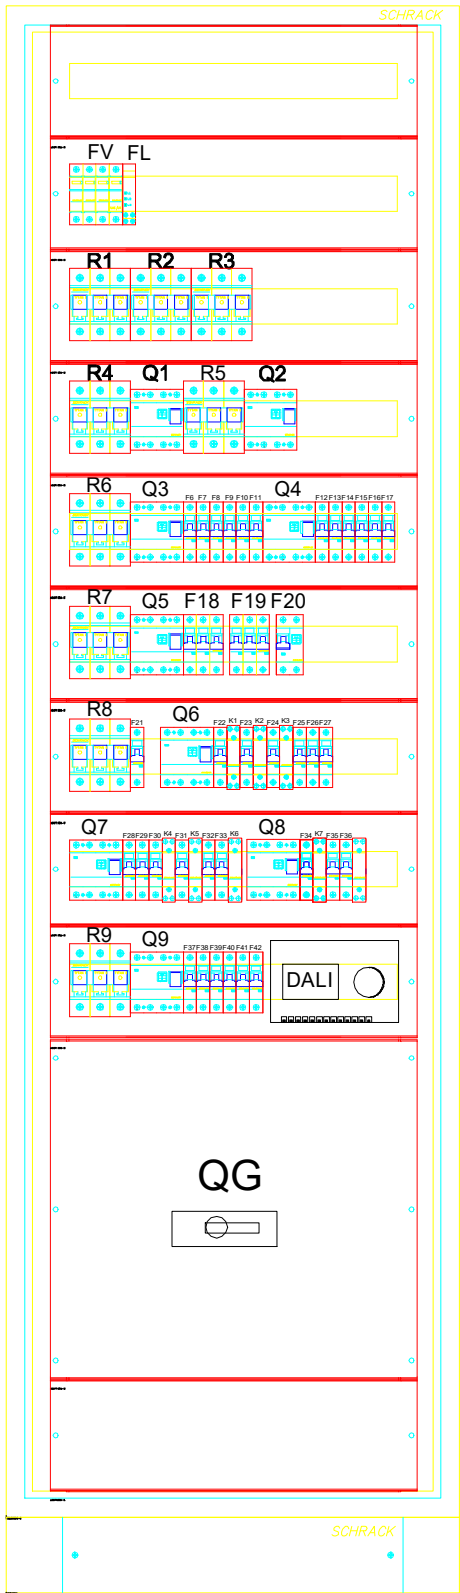

| ROZDZIELNICA GŁÓWNA | OCHRONA PRZEPICIOWA | KONTROLA NAPIĘC | OBWÓD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|------------------------|------------------------|--------------------|---------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---|--|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|---|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------------------|----------------------|---------|---------|-----|
| | | | POM. NUMER | SAUNA SUCHA PROFI (WEWNETRZNA) | SAUNA SUCHA PROFI (WEWNETRZNA) | SAUNARIUM PROFI BONATHERM | POM. TECHNICZNE (SAUNARIUM PROFI BONATHERM) | POM. TECHNICZNE (SAUNA PAROWA) | WYTWORNICA KOSTEK LODU | SAUNA IR | SAUNA IR | SAUNA IR | SAUNA IR | SZATNIA SPA 0.05.1 | POM. OBSŁUGI SPA 0.05.2 POM. PORZ. 0.05.3 | WC M. SPA 0.05.1 | WC D. SPA 0.05.1 | POMIESZCZENIE TECHNICZNE SPA, TEŻNIA | KOMORA POMP | KORYTARZ | KOMORA TECHNICZNA | | | |
| | | | MOC [KW] | 31,0 | 27,0 | 31,0 | 15,0 | | 1,3 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,25 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| | | | OPIS | TABLICA SAUNY ZEWNĘTRZNEJ | PIEC MAJUS | PIEC SAUNOWY | AGREGAT NAPRAWIAJĄCY MKS Visual ST20 | WYTWORNICA PARY WODNEJ MKS SL 24 KIN | STUDNIA LODU | STANOWISKO 1 | STANOWISKO 2 | STANOWISKO 3 | SYSTEM DOZDZIWANIA ROZTWORU SOLI SUCHEJ | OBWÓD GNIAZD 230V | OBWÓD GNIAZD 230V | OBWÓD GNIAZD 230V | OBWÓD GNIAZD 230V | OBWÓD GNIAZD 230V | OBWÓD GNIAZD 230V | TABLICA INFORMACYJNA SAUNY | GNIAZDO 400V | REZERWA | REZERWA | |

Tabela sterowania oświetleniem TSz

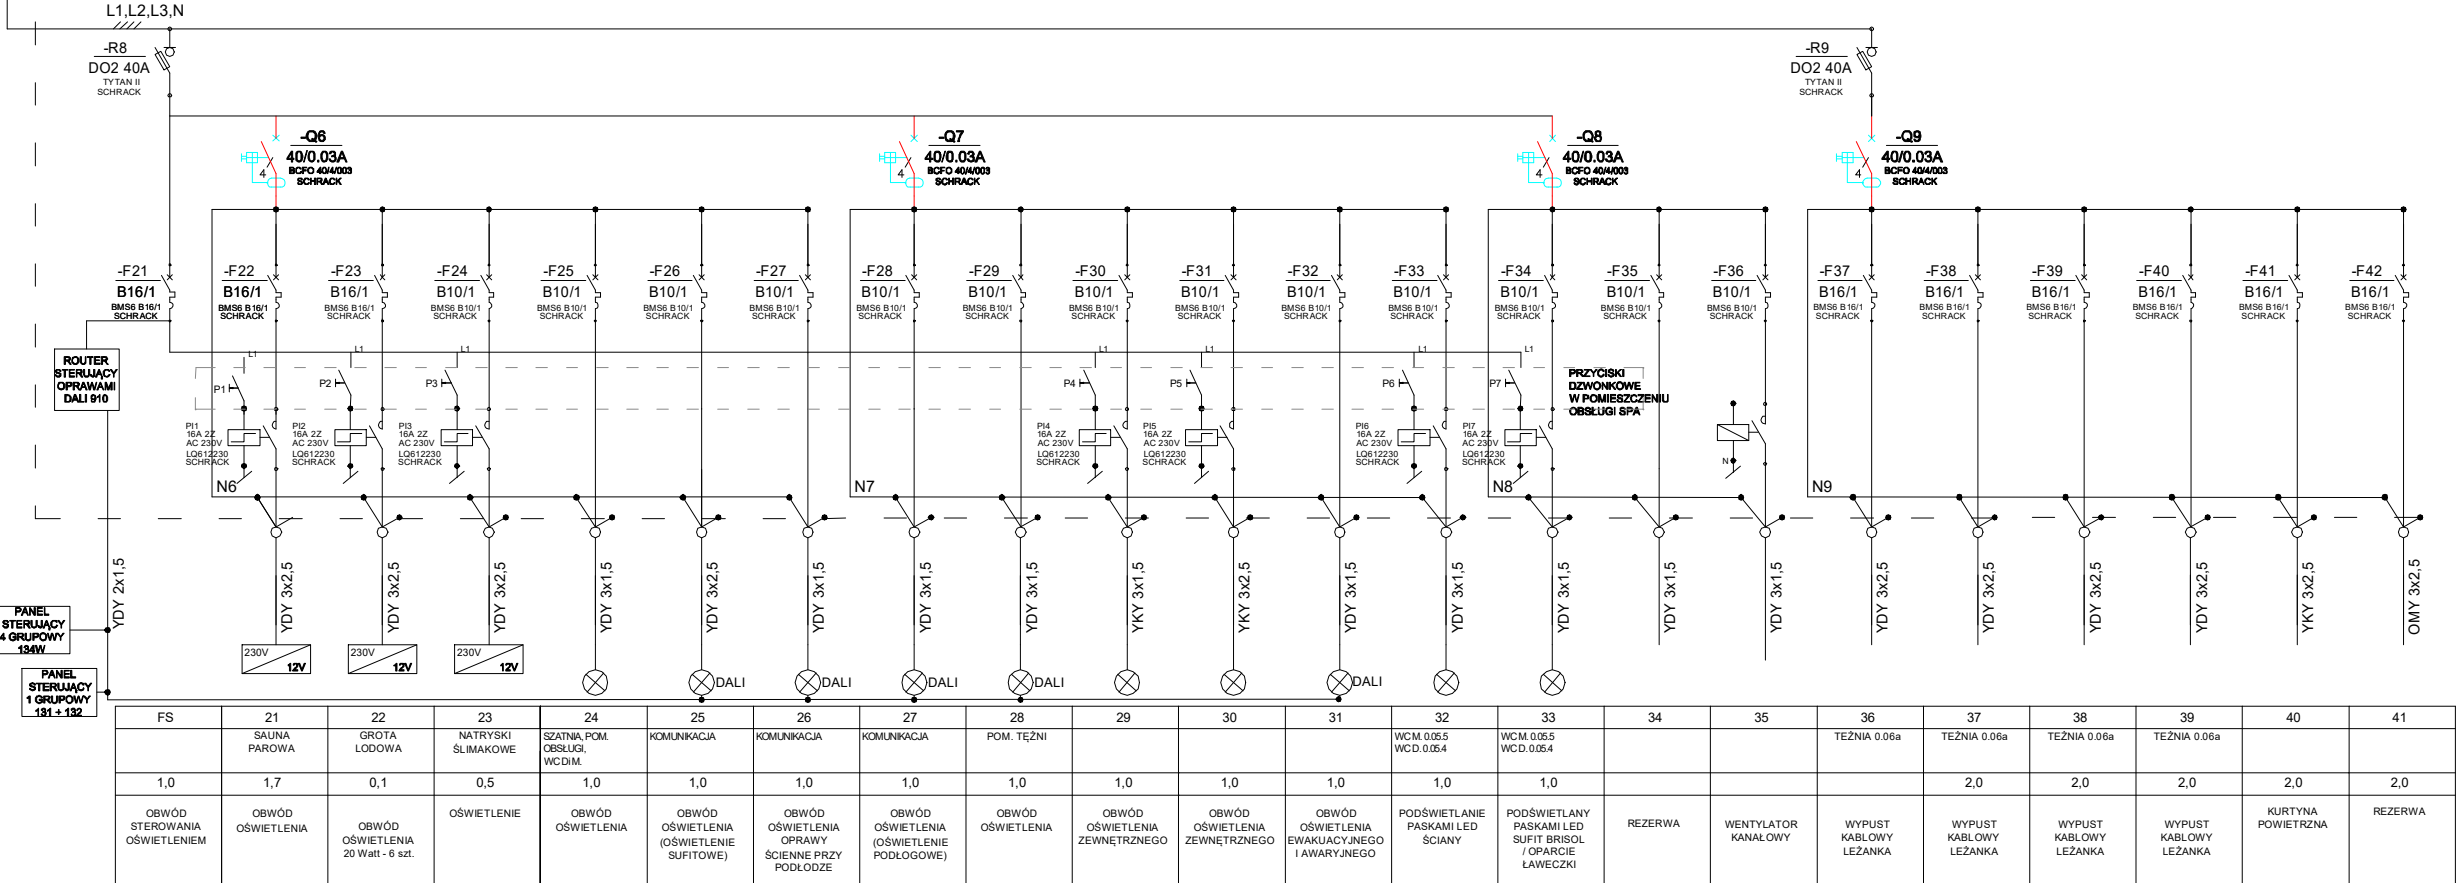

| FS | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
|------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|----------------------------|---|--|---|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--|---------|---------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|---------|
| | SAUNA PAROWA | GROTA LODOWA | NATYRYSKI ŚLIMAKOWE | SZATNIA POM. OBSŁUGI WCDIM | KOMUNIKACJA | KOMUNIKACJA | KOMUNIKACJA | POM. TEŻNIA | | | | WC M. 0.05.5 WCD 0.05.4 | WC M. 0.05.5 WCD 0.05.4 | | | TEŻNIA 0.06a | TEŻNIA 0.06a | TEŻNIA 0.06a | TEŻNIA 0.06a | | |
| 1.0 | 1.7 | 0.1 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | | | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| OBWÓD STEROWANIA OŚWIELENIEM | OBWÓD OŚWIELENIENIA | OBWÓD OŚWIELENIENIA 20 Wolt - 6 szt. | OŚWIELENIENIE | OBWÓD OŚWIELENIENIA | OBWÓD OŚWIELENIENIA (OŚWIELENIENIE SURTOWE) | OBWÓD OŚWIELENIENIA OPRawy SCHEINNE PRZY PODŁOŻE | OBWÓD OŚWIELENIENIA (OŚWIELENIENIE PODŁOGOWE) | OBWÓD OŚWIELENIENIA | OBWÓD OŚWIELENIENIA ZEWNĘTRZNEGO | OBWÓD OŚWIELENIENIA ZEWNĘTRZNEGO | OBWÓD OŚWIELENIENIA PASKAMI LED | PODŚWIETLANIE PASKAMI LED SCIANY | PODŚWIETLANIE PASKAMI LED SUFIT BRISOL / OPARCE ŁAWECZKI | REZERWA | WENTYLATOR KANAŁOWY | WYPUST KANAŁOWY LEZANKA | WYPUST KANAŁOWY LEZANKA | WYPUST KANAŁOWY LEZANKA | WYPUST KANAŁOWY LEZANKA | KURTYNA POWIETRZNA | REZERWA |

Obudowa stojąca 2000x600x300 np.KS206030-5 prod. Schrack

PROJEKT WYKONAWCZY

Piotr Dominiczak & Mariusz Szczuraszek

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

data:

Listopad 2016r.

KRYTA PŁYWAŁNIA W KĘPNIE

ul. WALKI MŁODYCH, 63-600 KĘPNO

dz. nr. 941/8, 941/9, 942/5, 942/6, 943/2, 944/2, 1518/2, 1519/1, 941/11, 941/12, 942/7, 942/8, 943/3, 944/3, 1521/11

jedn. ewid. 300803_4 Kępno, obręb 0001

miasto Kępno

rys. nr

IE04

Elewacja i schemat tablicy saun TS

skala

-

| | |
|------------|---|
| BRANŻA | ELETRYCZNA |
| PROJEKTANT | mgr inż. Wojciech Cześnik nr ewid. WKP/0392/PWDE/12 upr. budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych |
| OPRACOWAŁ | mgr inż. Adam Niezgódka |