


- czujka dymu DUR-4046
- ręczny ostrzegacz pożarowy ROP-4001M
- ręczny ostrzegacz pożarowy ROP-4001MH
- czujka dymu DPR-4046
- czujka dymu DOT-4046
- wskaźnik zadziałania WZ-31
- Element kontrolny EWK-4001
- element sterujący EWS-4001
- sygnalizator SAL-4001
- element kontrolno sterujący EKS-4001
- element kontrolno sterujący wysokonapięciowy EKS-4001W
- klapa ppoż.
- zasilacz SAP
- centrala oddymiania UCS-6000
- rozdzielnia elektryczna
- przycisk oddymiania PO-63
- przycisk przewietrzania PP-62
- czujka dymu DUR-4046

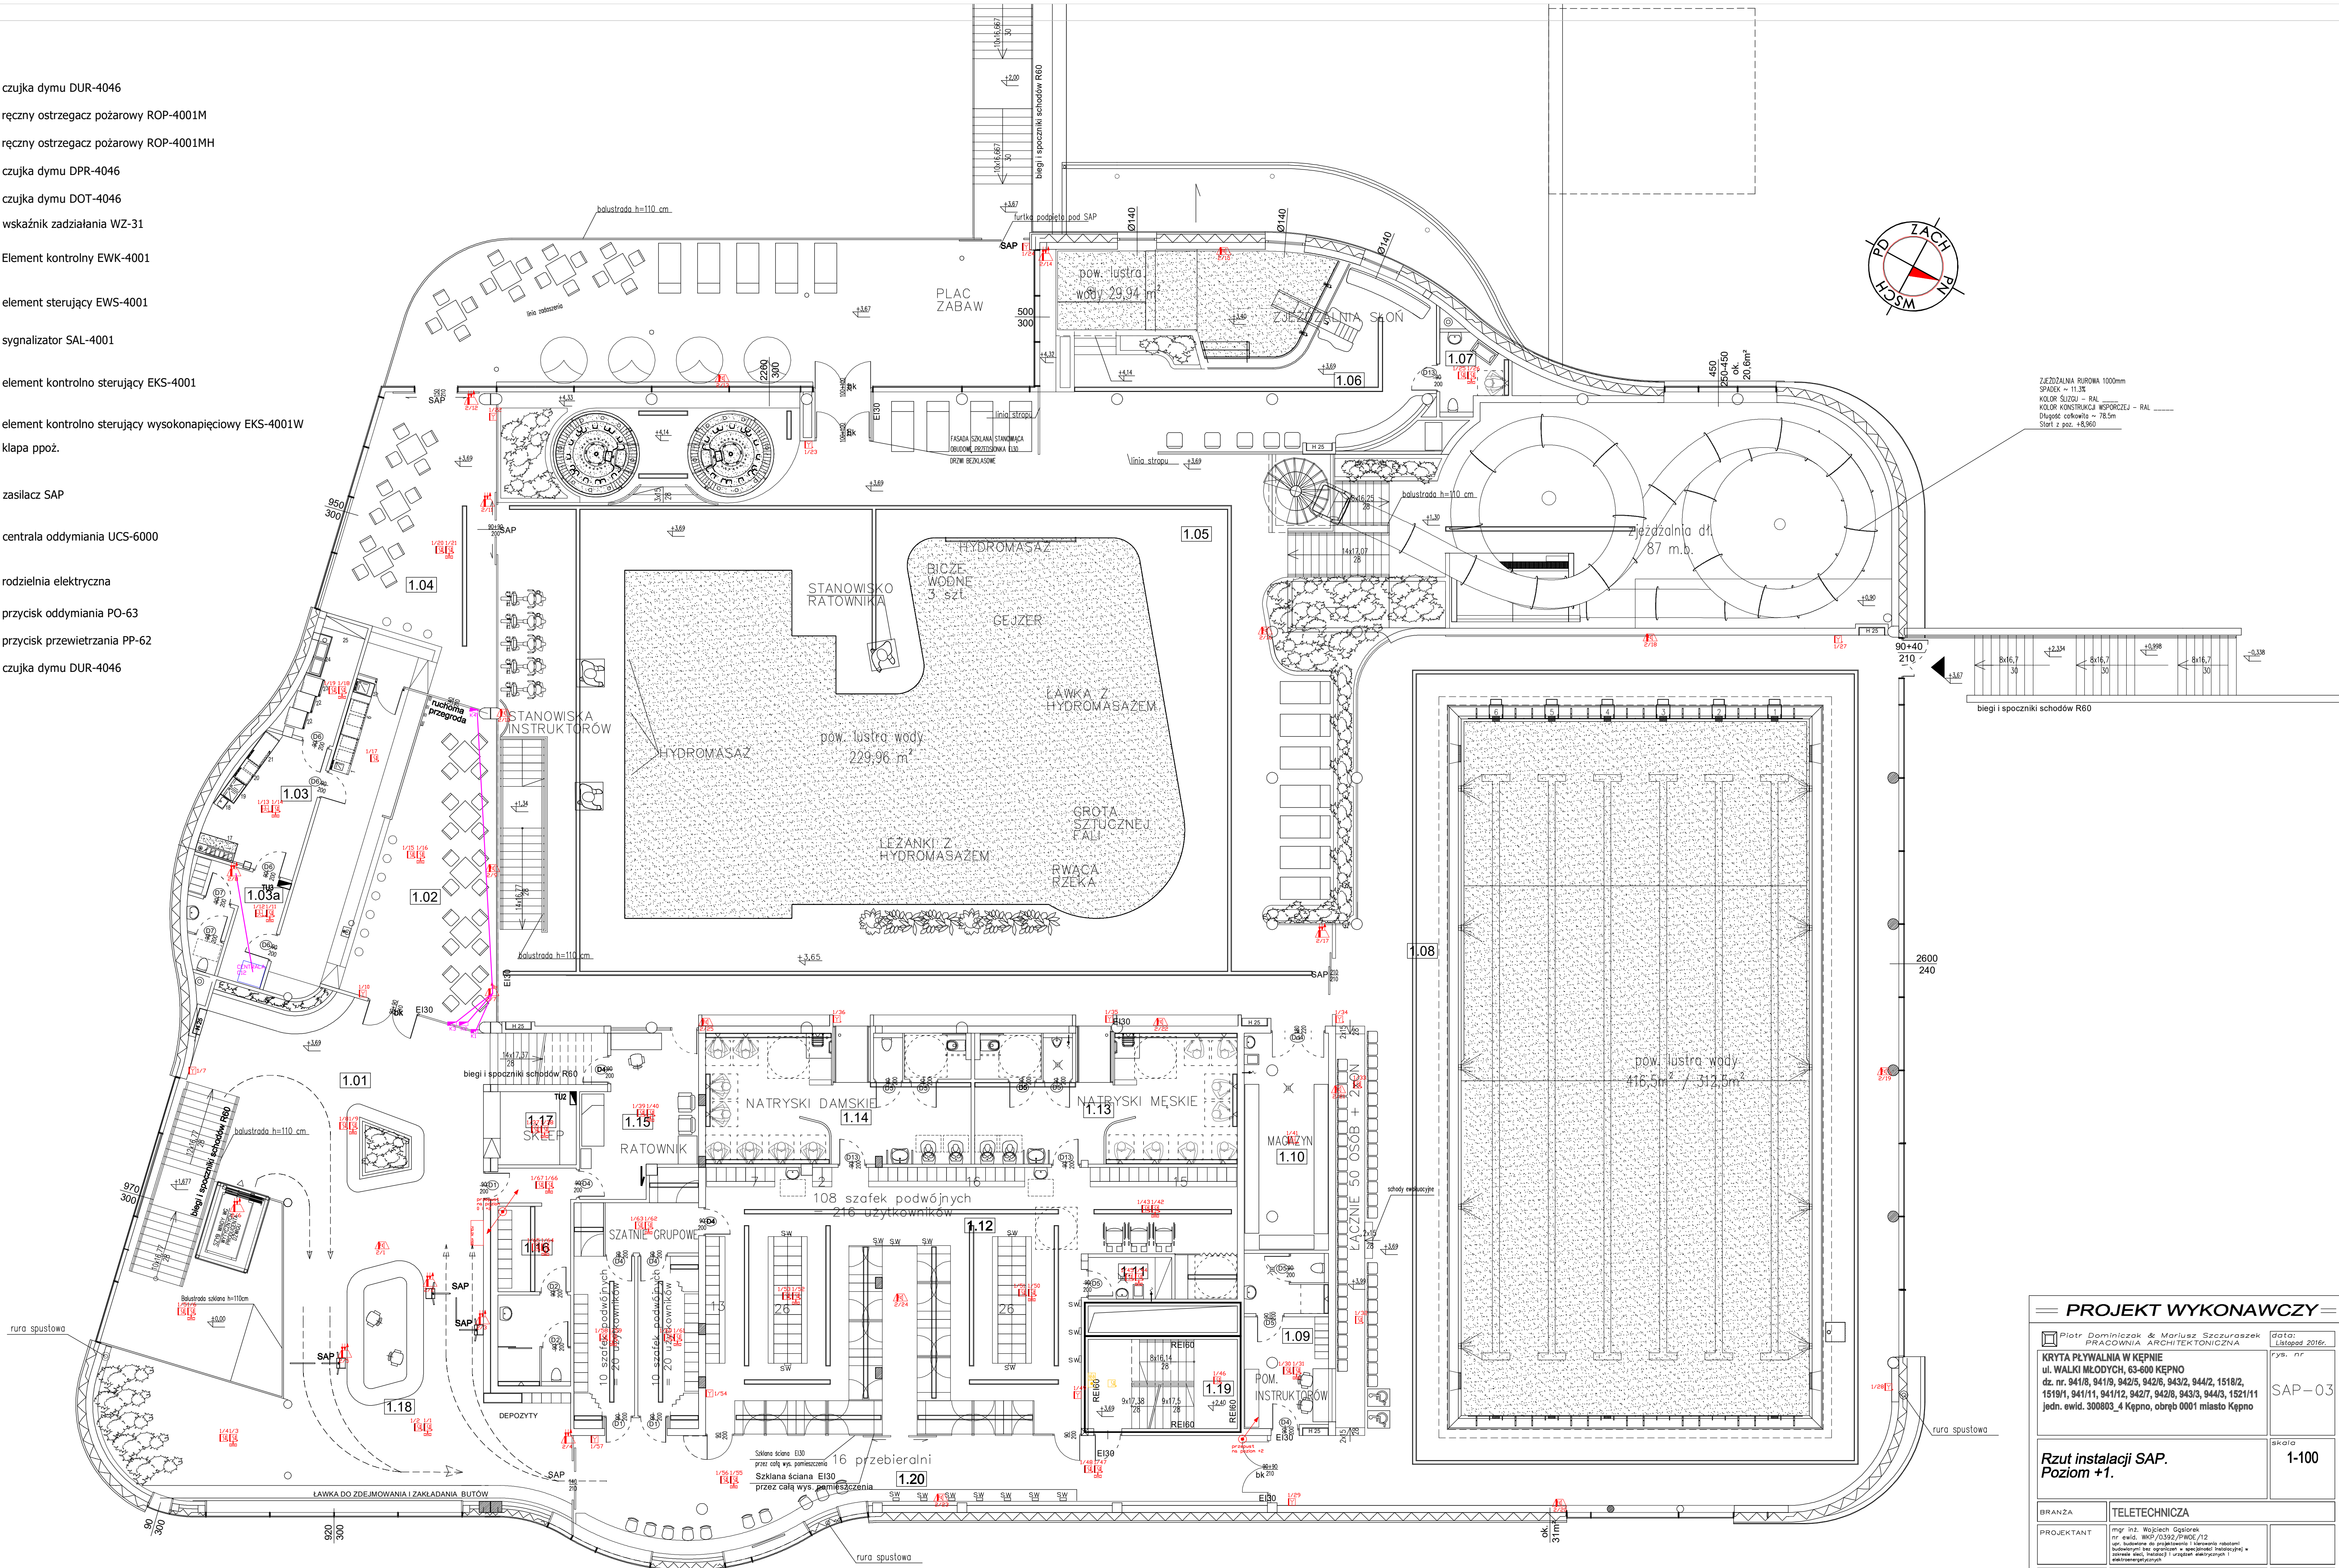

PROJEKT WYKONAWCZY			
Piotr Dominiczak & Mariusz Szczuraszek PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA		data: Lистопад 2016r.	rys. nr
KRYTA PŁYWALNIA W KEPNIE ul. WALKI MŁODYCH, 63-600 KEPNO dz. nr. 941/8, 941/9, 942/5, 942/6, 943/2, 944/2, 1518/2, 1519/1, 941/11, 941/12, 942/7, 942/8, 943/3, 944/3, 1521/11 jedn. ewid. 300803_4 Kepno, obręb 0001 miasto Kepno		SAP-03	
Rzut instalacji SAP. Poziom +1.		skala 1-100	
BRANŻA	TELETECHNICZNA		
PROJEKTANT	mgr inż. Wojciech Gajdarek nr ewid. MW/0352/PWOE/12 specjalność: projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi, maszynowymi i elektrycznymi w zakresie instalacji elektrycznych i telekomunikacyjnych		
OPRACOWAŁ	mgr inż. Adam Węgrzda		